

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu  
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław  
tel. 71 364 95 05, faks 71 366 71 06

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym  
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień  
tel. 71 364 92 82  
Monika.Rownicka@psgaz.pl

Usługi Projektowo-Inwestycyjne  
IDEA PROJEKT Jacek Ślemp  
ul. Wronia 11/22  
59-300 Lubin

Wasz znak:

Wrocław, 11.07.2018r

Nasz znak: PSGWR.ZMSM.763.790-1.MR.18

Dot.: uzgodnienie dokumentacji projektowej wymiany przyłączy i sieci kanalizacji deszczowej dla budynku przy ul. Kolejowej 1-5 w Polkowicach.

Szanowni Państwo,

odpowiadając na pismo informujemy, że przedłożoną dokumentację opiniujemy pozytywnie.

Nadmieniamy, że w miejscu skrzyżowań z naszą siecią rozdzielczą należy zachować minimalną pionową odległość 0,2 m pomiędzy zewnętrznymi powierzchniami projektowanego kanału a istniejącej sieci gazowej.

Dla sieci gazowej występującej na terenie opracowania, wyznaczamy strefy kontrolowane, których wielkości określone zostały w *Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie* (Dz. U., poz. 640 z dnia 04.06.2013 r.). W myśl zapisu cytowanego wyżej rozporządzenia w strefach tych nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie gazociągu podczas jego użytkowania.

Ponadto informujemy, że w terminie minimum 14 dni przed rozpoczęciem realizacji w/w inwestycji należy zgłosić się do Gazowni w Lubinie, ul. Odrodzenia 6, tel. 76 844-25-10, celem ustalenia szczegółów prowadzenia prac.

Uwaga: W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejącego gazociągu w wyniku prac prowadzonych niezgodnie z obowiązującymi przepisami, kosztami naprawy oraz odszkodowaniem z tytułu: strat gazu, przekroczenia mocy umownej, przerw w dostawie gazu oraz naprawy urządzeń pomiarowych w punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego o ile w wyniku zaistniałego zdarzenia ulegną uszkodzeniu, zostaną obciążeni wykonawca robót i inwestor zadania.

Niniejsze uzgodnienie traci ważność dnia 11.07.2020 r.

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Służby Ewidencji Majątku i Uzgodnień

Alina Hącel

Alina Hącel

Jednocześnie informujemy, że obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, jest udostępniony na stronie: <https://www.psgaz.pl>

Rozdzielnik:

1. Adresat
2. Gazownia w Lubinie
3. ZMSM-MR, a/a

TAURON Dystrybucja S.A.  
ul. Podgórska 25A  
01-035 Warszawa  
tel. +48 22 606 0 616  
taurondystrybucja.pl

1012655879



Legnica, dn. 28.06.2018r.

Usługi Projektowo-Inwestycyjne  
**IDEA PROJEKT**  
ul. Wronia 11/22  
59-300 Lubin

TD/OLG/OMD/2018-06-28/000007  
1011769796

Dotyczy: uzgodnienia branżowego wymiany sieci kanalizacji deszczowej i przyłączy kanalizacji deszczowej dla budynku przy ul. Kolejowej 1-5

Odpowiadając na wniosek informujemy, że uzgadniamy projekt wymiany sieci kanalizacji deszczowej i przyłączy kanalizacji deszczowej dla budynku przy ul. Kolejowej 1-5 w zakresie kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi TAURON Dystrybucja S.A.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.  
Faktura za uzgodnienie branżowe zostanie przesłana pocztą.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi:  
Witold Piękny, tel.: 768898878

Załączniki:

Kopia:  
1/ OMD - a/a

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Legnicy  
Wydział Dokumentacji  
Starszy Specjalista ds. Dokumentacji  
Witold Piękny

Polkowice, dnia 21.06.2018 r.

TA: 440/1288/2018

**USŁUGI PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE**  
**IDEA PROJEKT Jacek Ślęmp**  
**ul. Wronia 11/22**  
**59-300 LUBIN**

**Dotyczy: przyłączy i sieci kanalizacji deszczowej dla budynku przy ul. Kolejowej 1-5 w Polkowicach.**

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cuprum” w Polkowicach powołując się na Uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19.10.2015 r., II OPS 2/15 informuje, że wyraża zgodę na wejście z robotami remontowymi w obręb naszej działki nr 021604\_4/0001/225/5 na wymianę przyłączy i sieci kanalizacji deszczowej do w/w budynku.

Zgodnie z Uchwałą Spółdzielnia w ramach sprawowanego zarządu ma prawo do dysponowania nieruchomością wspólną na cele budowlane w tym zakresie, bez potrzeby uzyskiwania zgody wszystkich współwłaścicieli celem wykazania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

W załączeniu:

1. Projekt techniczny.

Z-ca PREZESA  
ds. Eksploatacyjno-Technicznych  
*[Signature]*  
mgr inż. Marek Stanczyński

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR SPÓŁDZIELNI  
*[Signature]*  
mgr inż. Ireneusz Traczyk



Polkowice, dnia 21.06.2018 r.

**Przedsiębiorstwo Gospodarki  
Miejskiej Sp. z o.o.**

ul. Dąbrowskiego 2  
59-100 Polkowice

Dotyczy: uzgodnienia na etapie projektu zajęcia gruntów stanowiących własność gminy Polkowice, Polkowice  
obręb 1.

Odpowiadając na wniosek złożony w dniu 18.06.2018 r. przez Pana Jacka Ślempa- przedstawiciela firmy Usługi Projektowo- Instalacyjne IDEA PROJEKT Jacek Ślemp z siedzibą w Lubinie przy ul. Wroniej 11/22, który działa na podstawie Upoważnienia z dnia 28.05.2018 r. udzielonego przez Inwestora, wyrażam zgodę na:

1. Renowację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj.:

- renowację w pasie drogowym ul. Kolejowej – dz. nr 250 Polkowice obręb 1 odcinka sieci kanalizacji deszczowej dla budynku przy ul. Kolejowej 1-5.

2. Renowację sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami- dz. nr 225/10 oraz dz. nr 225/5 (własność Spółdzielni Mieszkaniowej CUPRUM- teren zielony zagospodarowany przez Gminę Polkowice).

3. Wejście w teren działek nr 250, 225/10 Polkowice obręb 1, które stanowią własność gminy Polkowice oraz w teren dz. nr 225/5 (własność Spółdzielni Mieszkaniowej CUPRUM- teren zielony gospodarowany przez Gminę Polkowice) w celu renowacji sieci i przyłączy, o których mowa w pkt 1 i 2.

Uzasadnienie:

Wnioskowane do zajęcia tereny (dz. nr 250):

- spełniają funkcję drogi,
- są drogami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 tj. ze zm.).

Biorąc pod uwagę powyższe oraz art. 38 wspomnianej ustawy, odstępuje się od wydania decyzji.

4. Niniejsza zgoda zachowuje ważność przy spełnieniu niżej wymienionych warunków:

- 1) Przejście z projektowanymi urządzeniami pod jezdnią należy wykonać metodą bezwykopową.
- 2) Przejście w terenie zielonym oraz chodniku dopuszcza się metodą wykopu otwartego.
- 3) Urządzenia należy sytuować na głębokości wymienianej sieci i przyłączy.
- 4) Prace w pobliżu drzew należy prowadzić ze szczególną starannością, aby nie naruszyć ich systemu korzeniowego. Należy również bezwzględnie osłonić pnie drzew, aby uniknąć ich poranienia.
- 5) W miejscu zbliżeń umieszczanych przyłączy z oświetleniem prace należy wykonywać ręcznie, zachowując szczególną ostrożność. Każdorazowe odkopanie kabla należy zgłosić pracownikowi prowadzącemu sprawę.
- 6) Sposób odtworzenia nawierzchni zajętych działek:

a. betonowa kostka (chodnik) - należy odtworzyć istniejące przed rozpoczęciem robót:

- warstwy podbudowy wraz z uzyskaniem wymaganego przepisami wskaźnika zagęszczenia dla poszczególnych warstw konstrukcyjnych podbudowy (min. 0,98 dla chodnika),
- wzór kostki betonowej (należy wykorzystać istniejącą kostkę zaś w przypadku ich uszkodzenia - wymienić na kostkę, o takich samych parametrach i wyglądzie),
- odpowiednio wyprofilować teren w sposób uniemożliwiający gromadzenie się na nim wód opadowych.

Do odbioru nawierzchni chodnika z kostki betonowej po wykonaniu renowacji sieci należy dołączyć laboratoryjne badania wskaźnika zagęszczenia (ma być nie mniejszy niż 0,98).

b. teren zielony:

- prace ziemne muszą być prowadzone z zachowaniem właściwego układu warstw ziemi, wykop po zasypaniu należy wyrównać do poziomu terenu, a uszkodzone w trakcie robót ziemnych tereny zielone należy odtworzyć zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej i załączonym projektem zieleni i nasadzeń;
- w przypadku pojawienia się konieczności przesadzenia roślin, należy każdorazowo o tym fakcie powiadomić pracownika Wydziału Inwestycji, Remontów i Utrzymania prowadzącego sprawę (w tym zakresie- podinspektor ds. gospodarki komunalnej- Dariusz Wałaszczyk- tel. 76 847 41 93)

5. Zobowiązuje się Inwestora przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym oraz nieruchomościach gminnych do:

1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych właściwemu organowi administracji budowlanej,

~~2) uzgodnienia projektu budowlanego urządzeń infrastruktury technicznej, przed dokonaniem czynności z ppkt 1),~~

3) uzgodnienia projektu odtworzenia nawierzchni (dotyczy miejsc, na których prace będą prowadzone metodą wykopu otwartego) przed dokonaniem czynności z ppkt 1),

4) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na jej zajęcie oraz zgody na zajęcie nieruchomości gminnych w celu prowadzenia robót.

6. Wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych (umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego) w pasie drogowym powinien zawierać:

a) imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę inwestora (w przypadku reprezentowania inwestora przez pełnomocników również imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę upoważnionego podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego),

b) lokalizację i powierzchnię zajmowanego pasa drogowego z wyróżnieniem poszczególnych elementów pasa drogowego, wymiary urządzeń umieszczanych w pasie drogowym,

c) zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu.

z up. BURMISTRZA

*Mieczysław Olejnik*

Dyrektor Wydziału Inwestycji  
Remontów i Utrzymywania

W załączeniu:

Plan sytuacyjny, w skali 1:500

Projekt nasadzeń- 2 szt.

Otrzymują:

1. Jacek Ślęmp, Usługi Projektowo- Instalacyjne IDEA PROJEKT Jacek Ślęmp  
ul. Wronia 11/22, 59-300 Lubin

2. Spółdzielnia Mieszkaniowa CUPRUM  
ul. Kolejowa 24, 59-100 Polkowice

3. a/a

Do wiadomości:

1. PG w/m



SPÓŁNOŚĆ POLKOWICE

Rynek 1

50-100 POLKOWICE

woj. dolnośląskie

Załącznik graficzny do decyzji/pisma

nr 12.4230.4.36.2018 z dnia 11.06.2018r.


nr 12.4230.4.36.2018

Marek Olejnik (podpis i pieczęć)

Dyrektor Zarządu i inwestycji,  
Remontów i utrzymania


Lp.	Nr	Nazwa gatunkowa łacińska / polska	Odmiana	Wymagania /parametry, wielkość pojemnika/	Rozstawa /m/	Ilość /szt./
<b>KRZEWY LIŚCIASTE</b>						
1	10	<i>Hydrangea paniculata</i> / Hortensja bukietowa	Limelight	wys.40-50 cm, C5	1,5 x 1,5	3
2	11	<i>Hydrangea paniculata</i> / Hortensja bukietowa	Phantom	wys.40-50 cm, C5	1,5 x 1,5	13
3	12	<i>Hydrangea paniculata</i> / Hortensja bukietowa	Pinky Winky	wys.40-50 cm, C5	1,5 x 1,5	5
4	13	<i>Hydrangea paniculata</i> / Hortensja bukietowa	Vanille – Fraise	wys.40-50 cm, C5	1,5 x 1,5	12
5	14	<i>Mahonia aquifolium</i> / Mahonia pospolita	Apollo	wys.35-40 cm, C2	0,7 x 0,7	45
Razem:						78 szt.
<b>KRZEWY IGLASTE</b>						
6	22	<i>Taxus xmedia</i> / Cis pośredni	Hilli	wys.35-40 cm, C2	0,45 x 0,45	195
Razem:						195 szt.
<b>BYLINY</b>						
7	23	<i>Alchemilla mollis</i> / Przywrotnik ostroklapowy	-	p9	0,45 x 0,45	140
8	24	<i>Bergenia cordifolia</i> / Bergenia ogrodowa	Silberlicht	p9	0,4 x 0,4	109
9	26	<i>Hemerocallis hybrida</i> / Liliowiec ogrodowy	Cosmopolitan	p11	0,4 x 0,4	84
10	28	<i>Heuchera hybrida</i> / Żurawka ogrodowa	Marmalade	p11	0,4 x 0,4	121
11	29	<i>Hosta hybrida</i> / Funkia ogrodowa	Blue Angel	C2	0,5 x 0,5	73
12	30	<i>Hosta hybrida</i> / Funkia ogrodowa	Francee	C2	0,5 x 0,5	77
13	31	<i>Hosta hybrida</i> / Funkia ogrodowa	Wide Brim	C2	0,5 x 0,5	139
14	36	<i>Pachysandra terminalis</i> / Runianka japońska	Green Carpet	p11	0,25 x 0,25 (zimozielona krzewinka)	1.881
15	38	<i>Sedum spectabile</i> / Rozchodnik okazały	Matrona	p9	0,4 x 0,4	46
Razem:						2.624



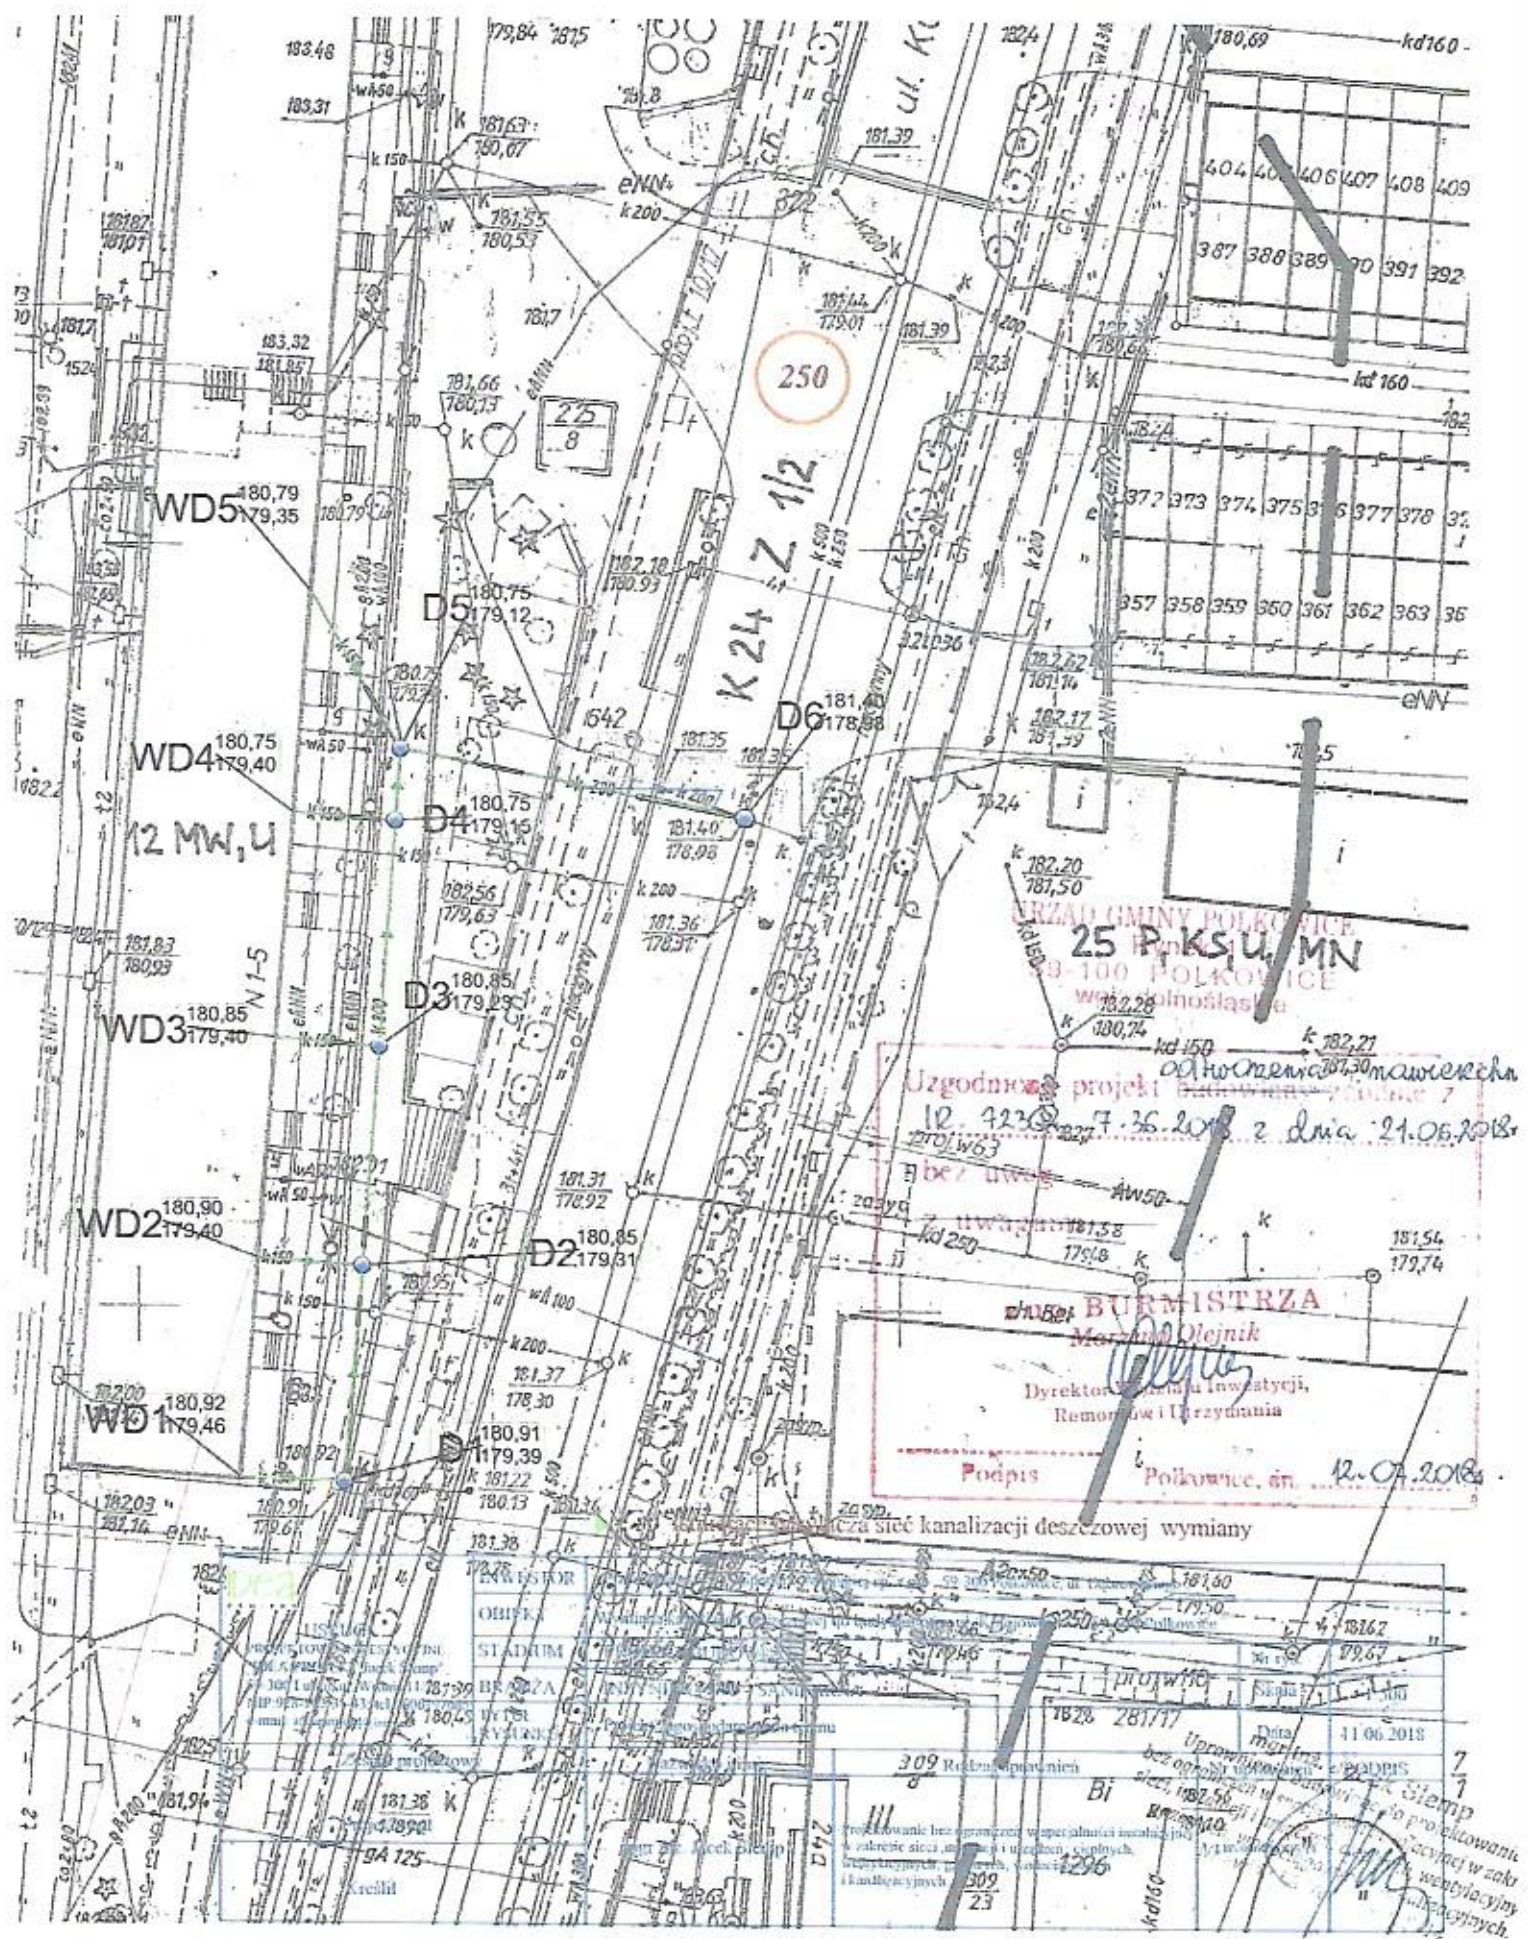



2000



Starostwo Powiatowe w Polkowicach  
 Wydział Geodezji, Nieruchomości i Budownictwa  
 Koordynacja Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu  
 ul. św. Sebastiana 1  
 59-100 Polkowice  
 tel.: 76 746 15 45

## ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE NR GG.6630.208.2018

Na podstawie art. 7d, 28b, 28ba. 1., 28c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. 1989 Nr 30 poz.163 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101) na naradzie koordynacyjnej uzgadnia się następujące usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

Przedmiot narady: sieć kanalizacji deszczowej, przyłącze kanalizacji deszczowej (5 szt.)  
 Lokalizacja: Polkowice - miasto  
 Obręb 1, dz.: 225/5, 225/10, 250 ul. Kolejowa  
 Wnioskodawca: USŁUGI PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE IDEA PROJEKT JACEK ŚLEMP  
 ul. Wronia 11/22, 59-300 Lubin  
 Inwestor: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ SP. Z O. O.  
 ul. Henryka Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice  
 Przewodniczący: Anna Repela  
 Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Polkowicach, ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice  
 Oplata nr: 208/18/0  
 Sposób przeprowadz.: stacjonarny z elementami elektronicznymi  
 Data wpływu: 31.07.2018  
 Rozp. narady: 08.08.2018  
 Zakończ. narady: 08.08.2018

### Stanowisko Przewodniczącego narady koordynacyjnej:

Proponuję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przedstawioną na planie sytuacyjnym, będącym załącznikiem do odpisu protokołu z narady koordynacyjnej, uzgadniam wraz z uwagami innych uczestników narady.

### Stanowisko uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa instytucji	Przedstawiciel	Uwagi	Podpis
1	ENERGETYKA Spółka z o.o. w Lubinie	Mariusz Szot,	W zakresie sieci ciepłowniczych - nie dotyczy.	KOORDYNACJA ELEKTRONICZNA
		Krzysztof Kukuła,	W zakresie sieci elektroenergetycznych - bez uwag.	KOORDYNACJA STACJONARNA
2	KamNET Kamil Turoń		Podmiot należycie zawiadomiony nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej. Podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przedstawionych w planie sytuacyjnym. (art. 28ba.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.)	



3	KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji		Podmiot należycie zawiadomiony nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej. Podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przedstawionych w planie sytuacyjnym. (art. 28ba.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.)	
4	KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze Polkowice-Sieroszowice	Krystyna Godek,	Nie dotyczy.	KOORDYNACJA ELEKTRONICZNA
5	KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze Rudna	Barbara Kuźniar	Bez uwag.	KOORDYNACJA ELEKTRONICZNA
6	KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Wzbogacania Rud		Podmiot należycie zawiadomiony nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej. Podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przedstawionych w planie sytuacyjnym. (art. 28ba.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.)	
7	KGHM Polska Miedź S.A. Zakład Hydrotechniczny		Podmiot należycie zawiadomiony nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej. Podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przedstawionych w planie sytuacyjnym. (art. 28ba.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.)	
8	Netia SA	Marek Rzęsa	Magistrala międzymiastowa - W miejscu skrzyżowania i zbliżenia z siecią NETIA < 2 mb prace wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności, prace poprzedzić wykopami kontrolnymi wszystkie prace wykonywać pod nadzorem pracownika Netii. W miejscu skrzyżowania zabezpieczyć sieć Netii na koszt inwestora rurą ochronną dwudzielną ( fi 160 ) min + 0,5 m poza obręb. Prace zabezpieczające sieci Netii podlegają odbiorom przez uprawnionych pracowników operatora. Nadzór jest płatny. 21 dni przed rozpoczęciem prac powiadomić Netię mailem na adres nadzory@netia.pl	KOORDYNACJA ELEKTRONICZNA
9	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu	Tomasz Godlejewski	Bez uwag.	KOORDYNACJA ELEKTRONICZNA

10	Orange Polska S.A. Domena Hurt, Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie		Podmiot należycie zawiadomiony nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej. Podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przedstawionych w planie sytuacyjnym. (art. 28ba.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.))	
11	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu	Zenon Grodzki,	Bez uwag.	KOORDYNACJA ELEKTRONICZNA
12	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu Gazownia w Lubinie	Tadeusz Kordyka,	W miejscu zbliżeń oraz kolizji z istniejącymi sieciami gazowymi (prace ręczne) wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami.	KOORDYNACJA STACJONARNA
13	Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.	Jerzy Półkowski,  Franciszek Czarny	W zakresie sieci ciepłowniczych - bez uwag.  W zakresie sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej - bez uwag.	KOORDYNACJA ELEKTRONICZNA  KOORDYNACJA STACJONARNA
14	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy	Witold Piękny	Bez uwag.	KOORDYNACJA ELEKTRONICZNA
15	Urząd Gminy Polkowice	Beata Więckowska-Wańczyk,  Jacek Głowacki,  Urszula Gryglewicz	Branża elektryczna i telekomunikacyjna: Bez uwag  Branża sanitarna: W miejscach zbliżeń i skrzyżowań do sieci infrastruktury technicznej roboty należy prowadzić z zachowaniem należytej ostrożności.  Branża drogowa: Lokalizację przedmiotowej infrastruktury technicznej w pasie drogowym ul. Kolejowej uzgodniono z zarządcą drogi (pismo nr IR.7230.7.36.2018 z dnia 21.06.2018 r.).	KOORDYNACJA ELEKTRONICZNA  KOORDYNACJA ELEKTRONICZNA  KOORDYNACJA ELEKTRONICZNA

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnością uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej

**ZALACZNIK:**

- plan sytuacyjny zawierający propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

z up. STAROSTY  
INSPEKTOR  
  
mgr inż. Anna Repela