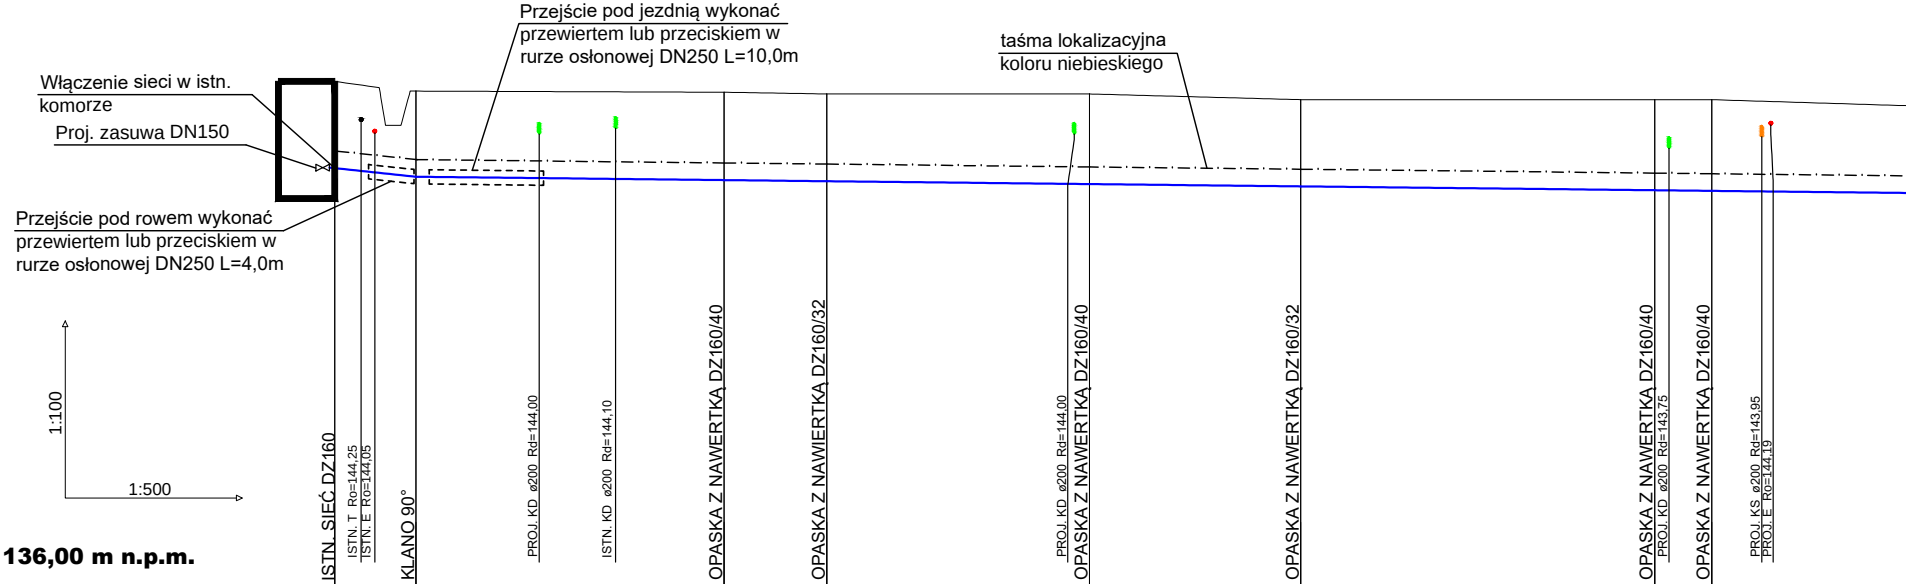
Przejście pod jezdnią wykonać
przewiertem lub przeciskiem w
rurze osłonowej DN250 L=10,0m
taśma lokalizacyjna
koloru niebieskiego
Włączenie sieci w istn.
komorze
Proj. zasuwa DN150
Przejście pod rowem wykonać
przewiertem lub przeciskiem w
rurze osłonowej DN250 L=4,0m
1:100
1:500
ISTN. SIEĆ DZ160
ISTN. T Ro=144,25
ISTN. E Ro=144,05
KLANO 90°
PROJ. KD ø200 Rd=144,00
ISTN. KD ø200 Rd=144,10
OPASKA Z NAWERTKĄ DZ160/40
OPASKA Z NAWERTKĄ DZ160/32
PROJ. KD ø200 Rd=144,00
OPASKA Z NAWERTKĄ DZ160/40
OPASKA Z NAWERTKĄ DZ160/32
OPASKA Z NAWERTKĄ DZ160/40
PROJ. KD ø200 Rd=143,75
OPASKA Z NAWERTKĄ DZ160/40
PROJ. KS ø200 Rd=143,95
PROJ. E Ro=144,19

P. p. 136,00 m n.p.m.

	W1		1		P1		P2		P3		P4		P5		P6	
Rzędna terenu istniejącego	144,92		144,75		144,73		144,70		144,70		144,60		144,60		144,60	
Rzędna osi rurociągu [m]	143,40		143,25		143,19		143,17		143,12		143,08		143,01		143,00	
Zagłębienie osi rurociągu	1,52		1,50		1,54		1,53		1,58		1,52		1,59		1,60	
Odległości [m]		7,10		27,00		9,00		23,00		18,50		31,00		5,00		24,30
Średnice, materiał **Spadek**		2,11 % dz160 PEHD		dz160 PEHD												
Długość trasy [m]	0,00		7,10		34,10		43,10		66,10		84,60		115,60		120,60	

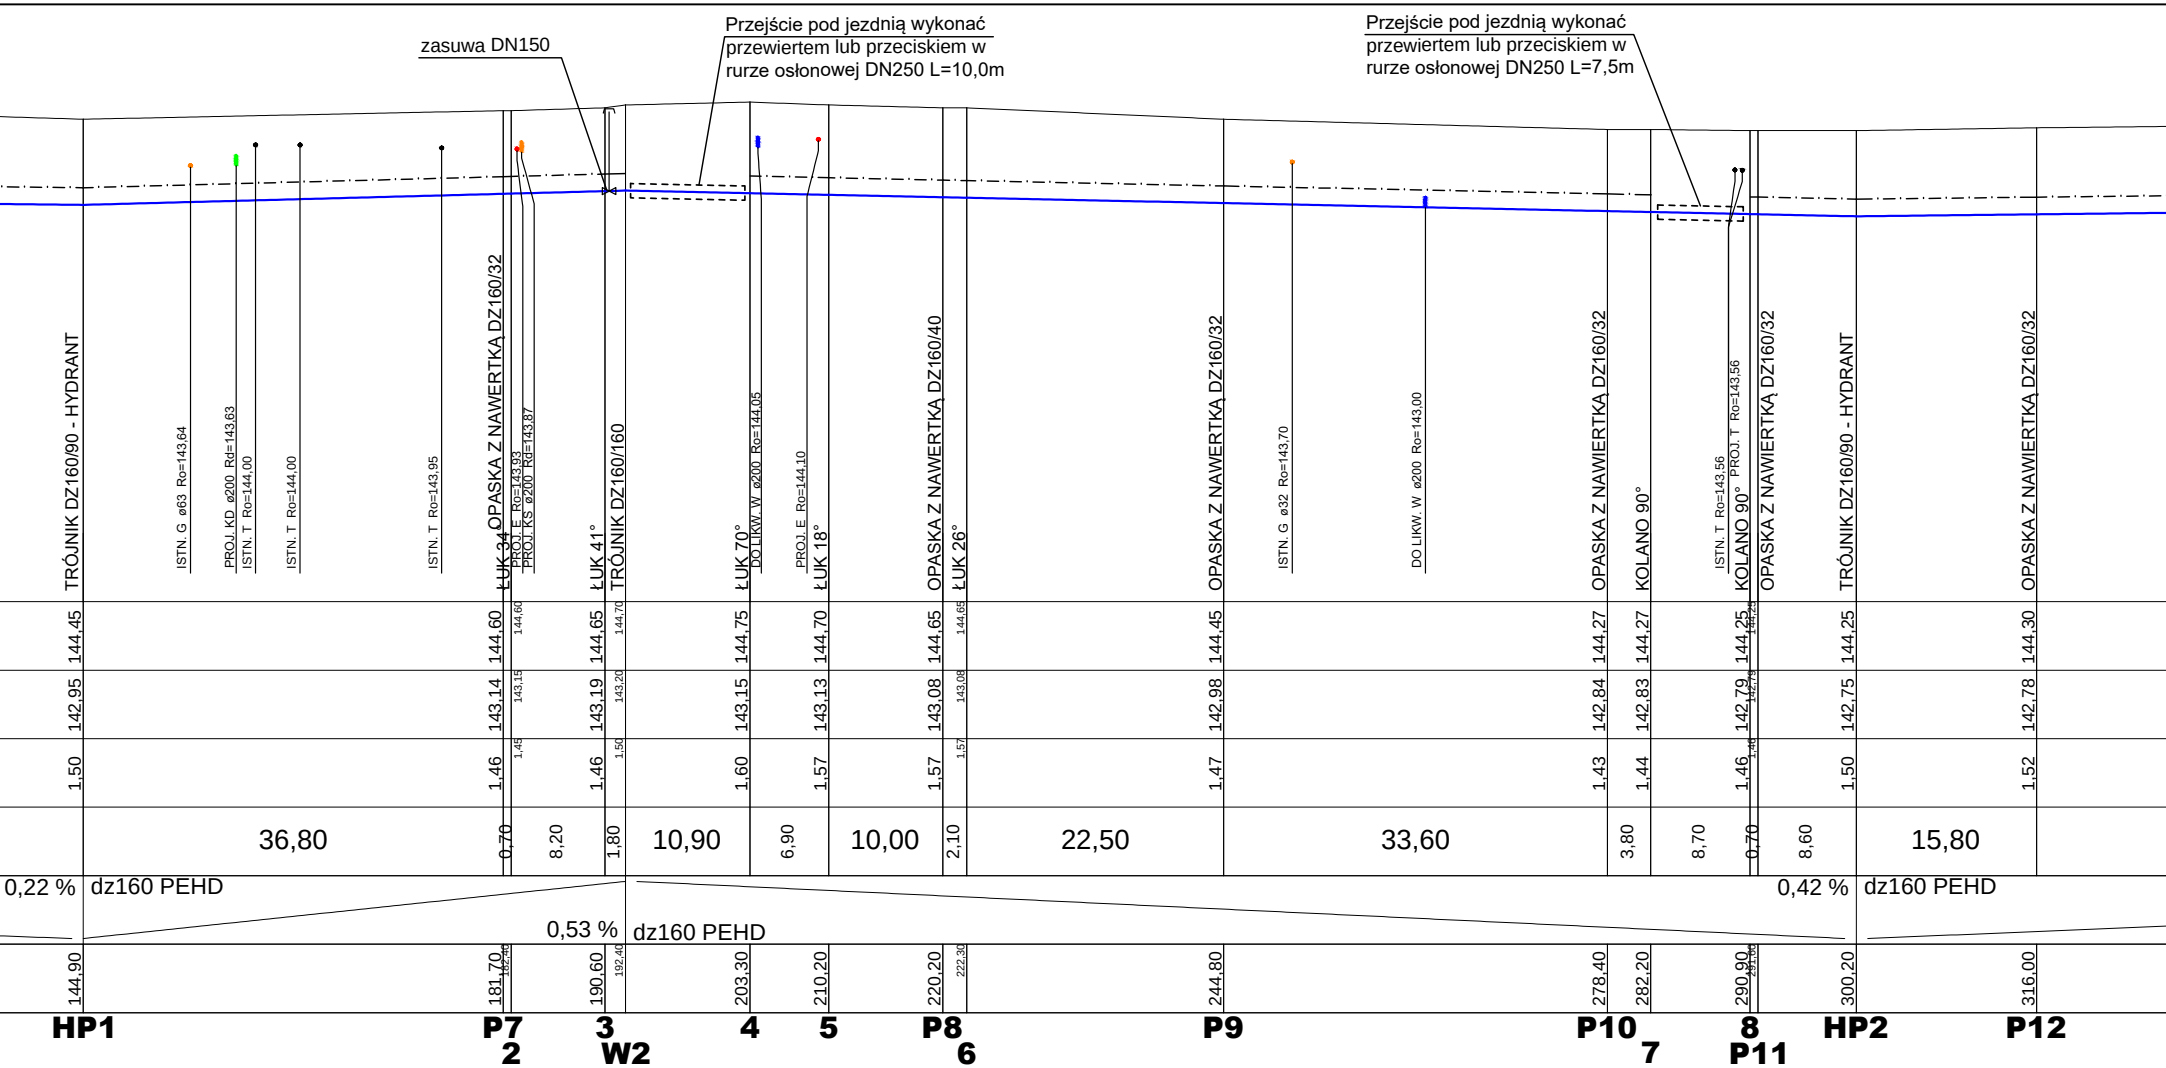
Przejście pod jezdnią wykonać przewiertem lub przeciskiem w rurze osłonowej DN250 L=10,0m

Przejście pod jezdnią wykonać przewiertem lub przeciskiem w rurze osłonowej DN250 L=7,5m

zasuwa DN150
TRÓJNIK DZ160/90 - HYDRANT
ISTN. G ø63 Ro=143,64
PROJ. KD ø200 Rd=143,63
ISTN. T Ro=144,00
ISTN. T Ro=144,00
ISTN. T Ro=143,95
ŁUK 34°
OPASKA Z NAWERTKĄ DZ160/32
PROJ. E Ro=143,93
PROJ. KS ø200 Rd=143,87
ŁUK 41°
TRÓJNIK DZ160/160
ŁUK 70°
DO LIKW. W ø200 Ro=144,05
PROJ. E Ro=144,10
ŁUK 18°
OPASKA Z NAWERTKĄ DZ160/40
ŁUK 26°
OPASKA Z NAWERTKĄ DZ160/32
ISTN. G ø32 Ro=143,70
DO LIKW. W ø200 Ro=143,00
OPASKA Z NAWERTKĄ DZ160/32
KOLANO 90°
ISTN. T Ro=143,56
PROJ. T Ro=143,56
KOLANO 90°
OPASKA Z NAWERTKĄ DZ160/32
TRÓJNIK DZ160/90 - HYDRANT
OPASKA Z NAWERTKĄ DZ160/32
144,45
144,60
144,60
144,65
144,70
144,75
144,70
144,65
144,65
144,45
144,27
144,27
144,25
144,25
144,25
144,30
142,95
143,14
143,15
143,19
143,20
143,15
143,13
143,08
143,08
142,98
142,84
142,83
142,79
142,79
142,75
142,78
1,50
1,46
1,45
1,46
1,50
1,60
1,57
1,57
1,57
1,47
1,43
1,44
1,46
1,46
1,50
1,52
36,80
0,70
8,20
1,80
10,90
6,90
10,00
2,10
22,50
33,60
3,80
8,70
0,70
8,60
15,80
0,22 %
dz160 PEHD
0,53 %
dz160 PEHD
0,42 %
dz160 PEHD
144,90
181,70
182,40
190,60
192,40
203,30
210,20
220,20
222,30
244,80
278,40
282,20
290,90
291,60
300,20
316,00
HP1
P7
2
3
W2
4
5
P8
6
P9
P10
7
8
P11
HP2
P12

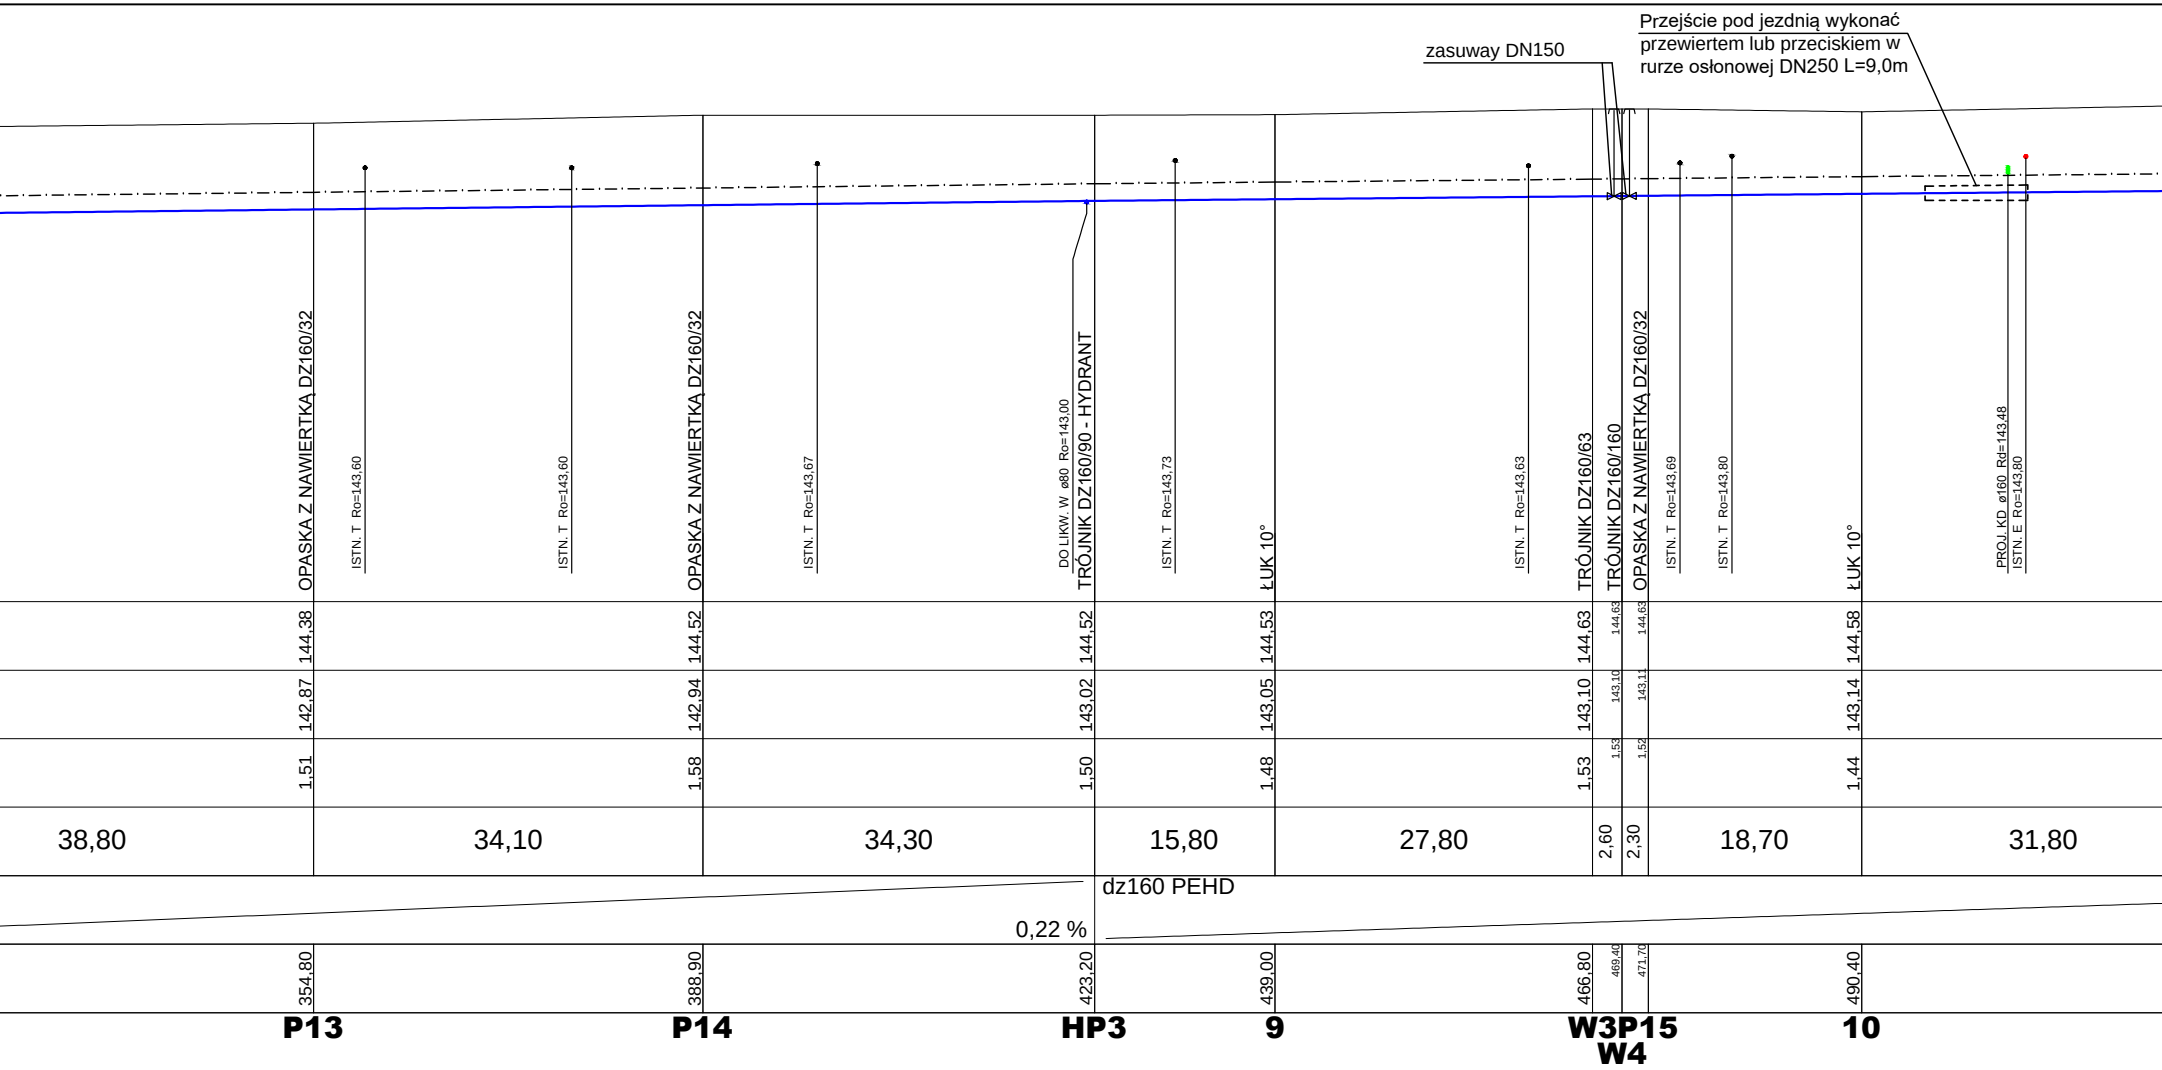
Przejście pod jezdnią wykonać przewiertem lub przeciskiem w rurze osłonowej DN250 L=9,0m
zasuway DN150
OPASKA Z NAWIERTKĄ DZ160/32
ISTN. T Ro=143,60
ISTN. T Ro=143,60
OPASKA Z NAWIERTKĄ DZ160/32
ISTN. T Ro=143,67
DO LIKW. W ø80 Ro=143,00
TRÓJNIK DZ160/90 - HYDRANT
ISTN. T Ro=143,73
ŁUK 10°
ISTN. T Ro=143,63
TRÓJNIK DZ160/63
TRÓJNIK DZ160/160
OPASKA Z NAWIERTKĄ DZ160/32
ISTN. T Ro=143,69
ISTN. T Ro=143,80
ŁUK 10°
PROJ. KD ø160 Rd=143,48
ISTN. E Ro=143,80
144,38
144,52
144,52
144,53
144,63
144,63
144,63
144,58
142,87
142,94
143,02
143,05
143,10
143,10
143,11
143,14
1,51
1,58
1,50
1,48
1,53
1,53
1,52
1,44
38,80
34,10
34,30
15,80
27,80
2,60
2,30
18,70
31,80
dz160 PEHD
0,22 %
354,80
388,90
423,20
439,00
466,80
469,40
471,70
490,40
P13
P14
HP3
9
W3P15
W4
10

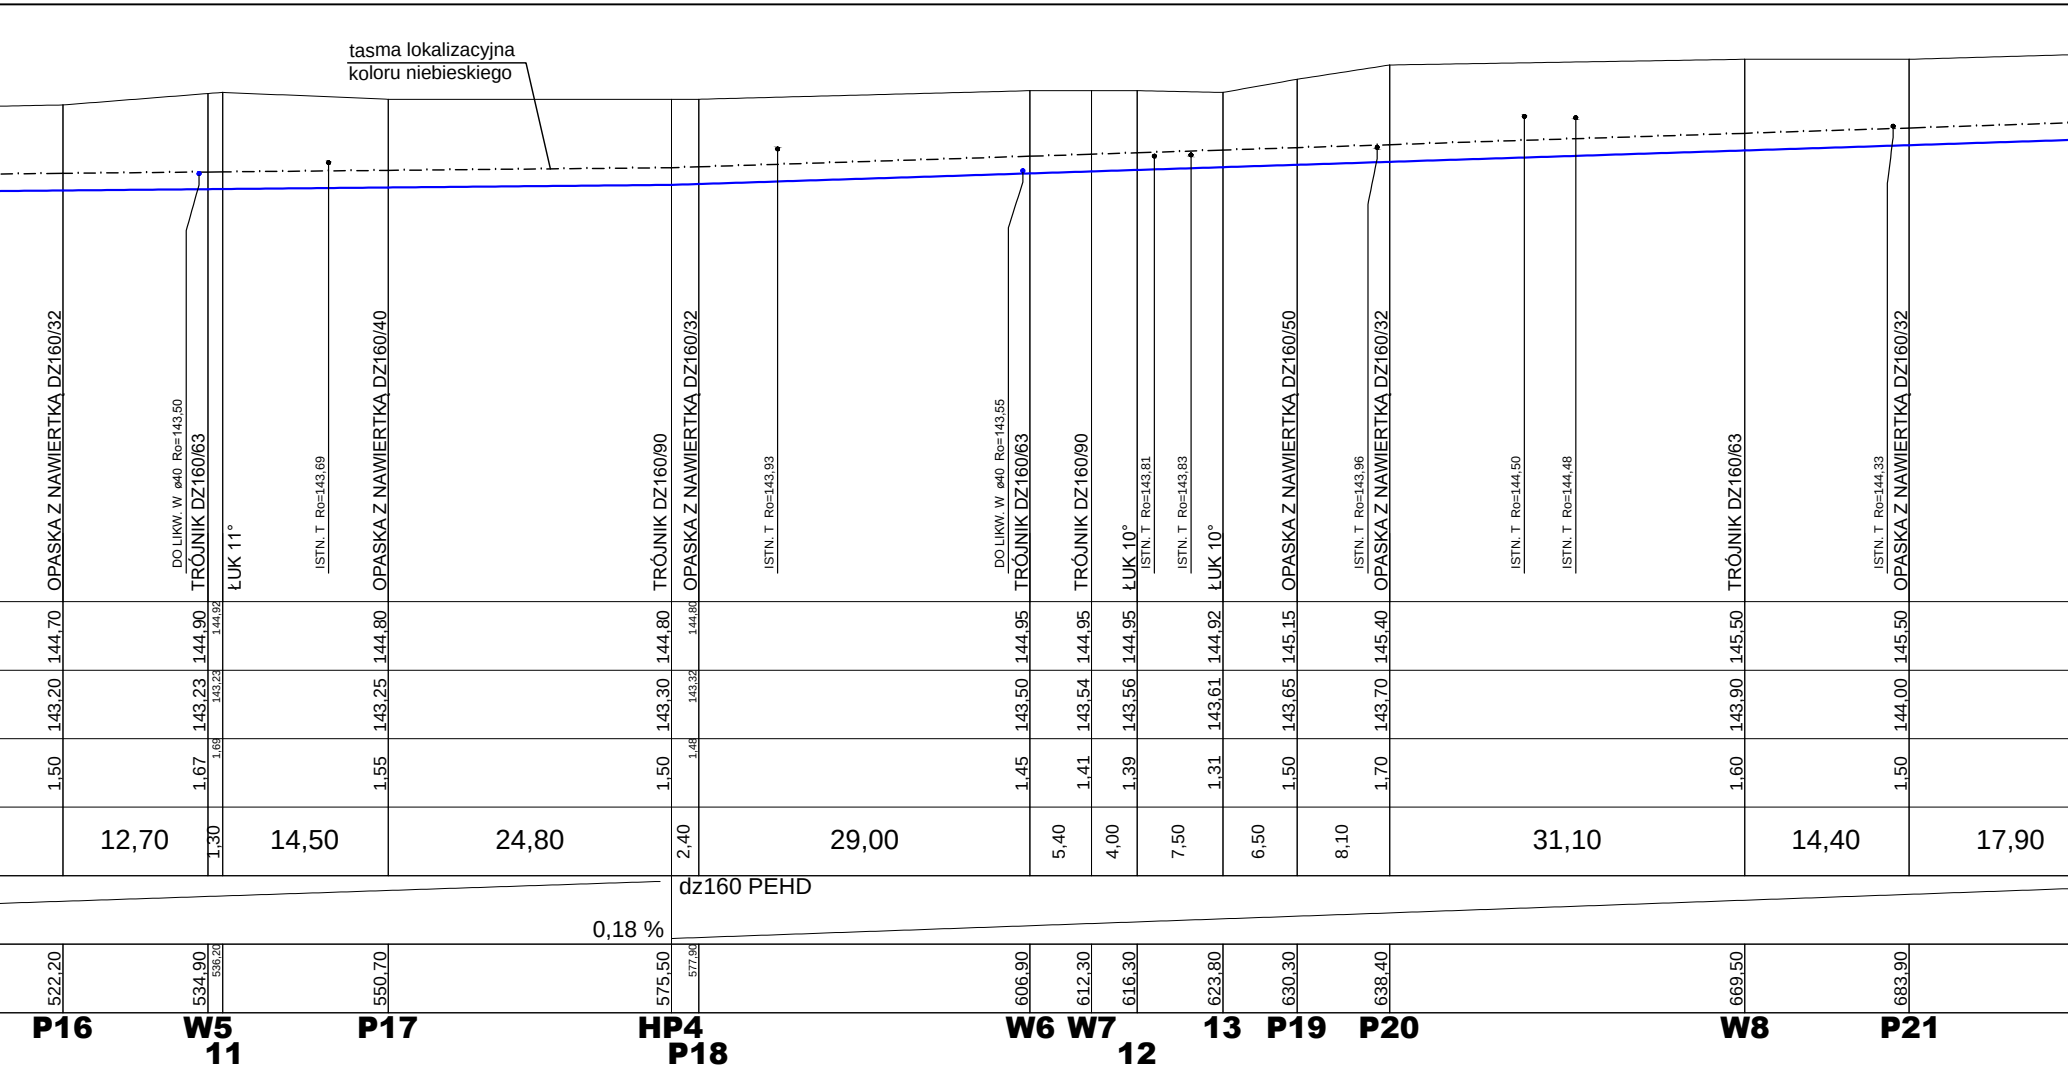
tasma lokalizacyjna
koloru niebieskiego
OPASKA Z NAWIERTKĄ DZ160/32
DO LIKW. W ø40 Ro=143,50
TRÓJNIK DZ160/63
ŁUK 11°
ISTN. T Ro=143,69
OPASKA Z NAWIERTKĄ DZ160/40
TRÓJNIK DZ160/90
OPASKA Z NAWIERTKĄ DZ160/32
ISTN. T Ro=143,93
DO LIKW. W ø40 Ro=143,55
TRÓJNIK DZ160/63
TRÓJNIK DZ160/90
ŁUK 10°
ISTN. T Ro=143,81
ISTN. T Ro=143,83
ŁUK 10°
OPASKA Z NAWIERTKĄ DZ160/50
ISTN. T Ro=143,96
OPASKA Z NAWIERTKĄ DZ160/32
ISTN. T Ro=144,50
ISTN. T Ro=144,48
TRÓJNIK DZ160/63
ISTN. T Ro=144,33
OPASKA Z NAWIERTKĄ DZ160/32
144,70
144,90
144,92
144,80
144,80
144,80
144,95
144,95
144,95
144,92
145,15
145,40
145,50
145,50
143,20
143,23
143,23
143,25
143,30
143,32
143,50
143,54
143,56
143,61
143,65
143,70
143,90
144,00
1,50
1,67
1,69
1,55
1,50
1,48
1,45
1,41
1,39
1,31
1,50
1,70
1,60
1,50
12,70
1,30
14,50
24,80
2,40
29,00
5,40
4,00
7,50
6,50
8,10
31,10
14,40
17,90
dz160 PEHD
0,18 %
522,20
534,90
536,20
550,70
575,50
577,90
606,90
612,30
616,30
623,80
630,30
638,40
669,50
683,90
P16
W5
11
P17
HP4
P18
W6
W7
12
13
P19
P20
W8
P21

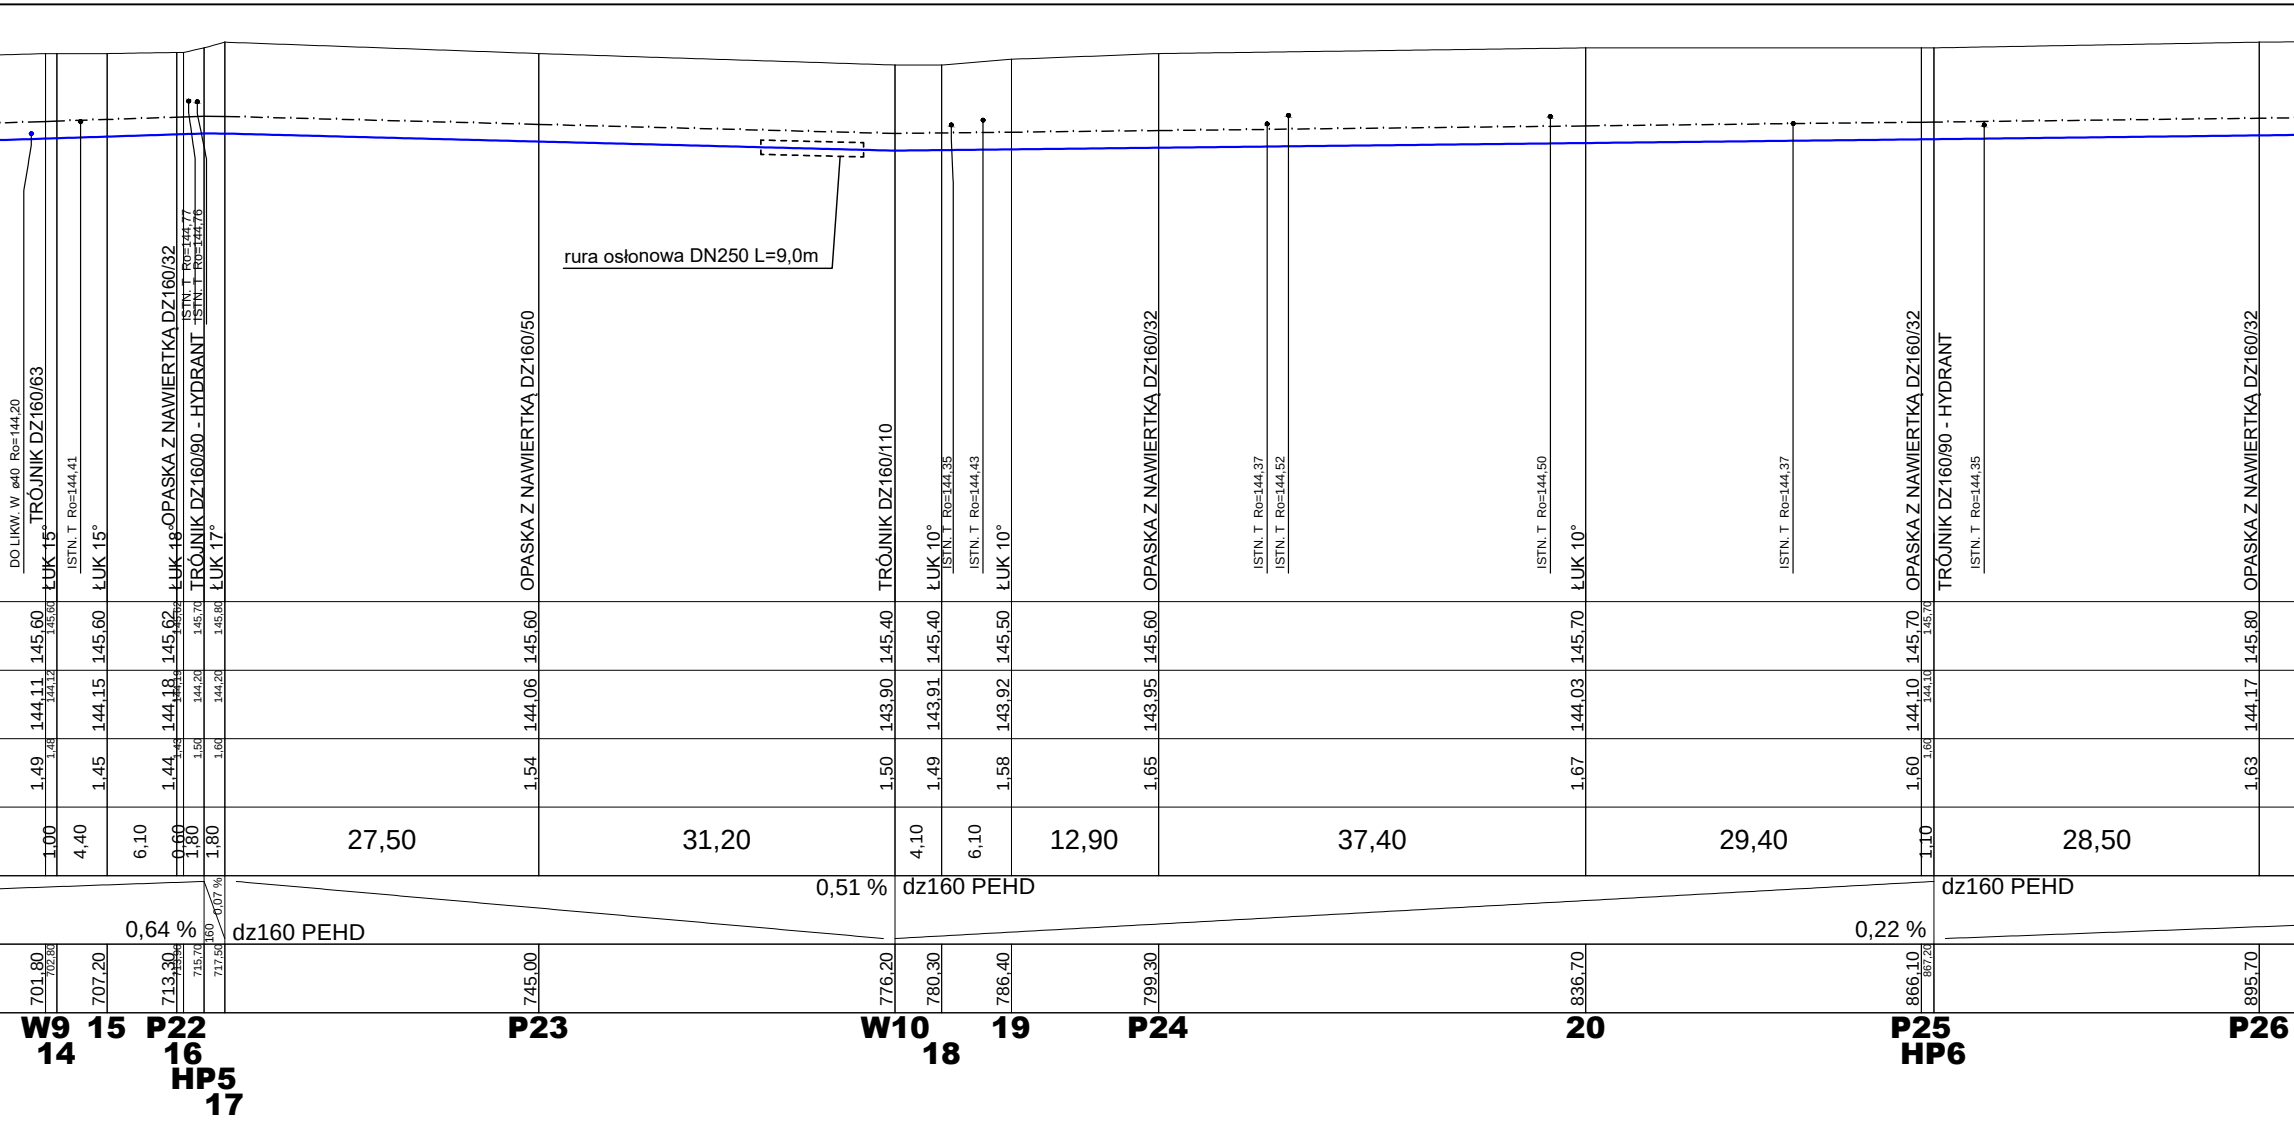
rura osłonowa DN250 L=9,0m
DO LIKW. W ø40 Ro=144,20
TRÓJNIK DZ160/63
ŁUK 15°
ISTN. T Ro=144,41
ŁUK 15°
OPASKA Z NAWIERTKĄ DZ160/32
ŁUK 18°
ISTN. T Ro=144,77
ISTN. T Ro=144,76
TRÓJNIK DZ160/90 - HYDRANT
ŁUK 17°
OPASKA Z NAWIERTKĄ DZ160/50
TRÓJNIK DZ160/110
ŁUK 10°
ISTN. T Ro=144,35
ISTN. T Ro=144,43
ŁUK 10°
OPASKA Z NAWIERTKĄ DZ160/32
ISTN. T Ro=144,37
ISTN. T Ro=144,52
ISTN. T Ro=144,50
ŁUK 10°
ISTN. T Ro=144,37
OPASKA Z NAWIERTKĄ DZ160/32
TRÓJNIK DZ160/90 - HYDRANT
ISTN. T Ro=144,35
OPASKA Z NAWIERTKĄ DZ160/32
145,60 145,60 145,60 145,62 145,70 145,80 145,60 145,40 145,40 145,50 145,60 145,70 145,70 145,70 145,80
144,11 144,12 144,15 144,18 144,20 144,20 144,06 143,90 143,91 143,92 143,95 144,03 144,10 144,10 144,17
1,49 1,48 1,45 1,44 1,43 1,50 1,60 1,54 1,50 1,49 1,58 1,65 1,67 1,60 1,60 1,63
1,00 4,40 6,10 0,60 1,80 1,80 27,50 31,20 4,10 6,10 12,90 37,40 29,40 1,10 28,50
0,64 %
160
0,07 %
dz160 PEHD
0,51 %
dz160 PEHD
0,22 %
dz160 PEHD
701,80 702,80 707,20 713,30 713,90 715,70 717,50 745,00 776,20 780,30 786,40 799,30 836,70 866,10 867,20 895,70
W9
14
15
P22
16
HP5
17
P23
W10
18
19
P24
20
P25
HP6
P26

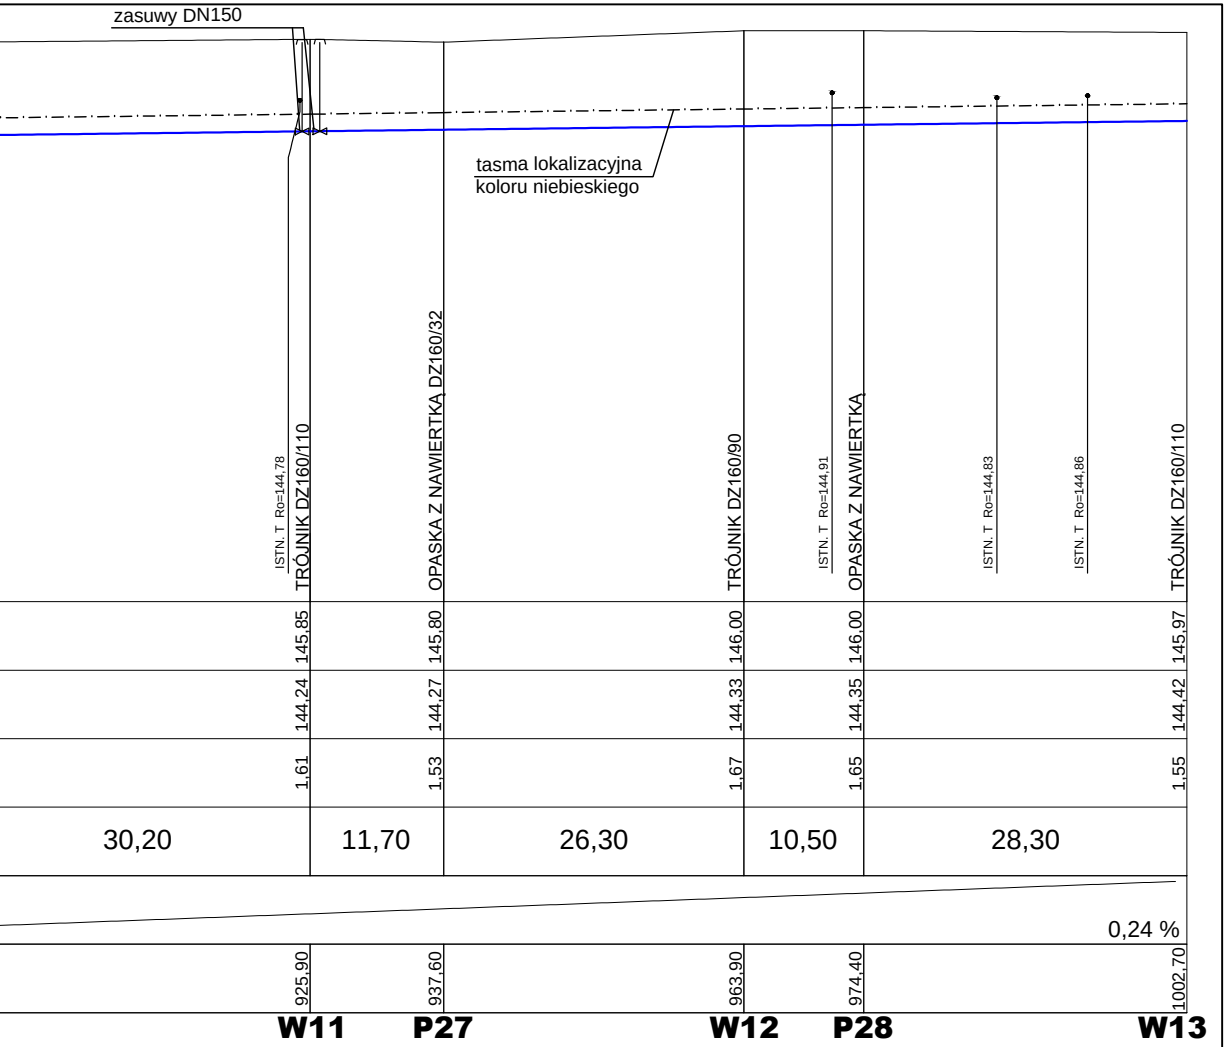
zasuwy DN150
tasma lokalizacyjna
koloru niebieskiego
ISTN. T Ro=144,78
TRÓJNIK DZ160/110
OPASKA Z NAWIERTKĄ DZ160/32
TRÓJNIK DZ160/90
ISTN. T Ro=144,91
OPASKA Z NAWIERTKĄ
ISTN. T Ro=144,83
ISTN. T Ro=144,86
TRÓJNIK DZ160/110
145,85
145,80
146,00
146,00
145,97
144,24
144,27
144,33
144,35
144,42
1,61
1,53
1,67
1,65
1,55
30,20
11,70
26,30
10,50
28,30
0,24 %
925,90
937,60
963,90
974,40
1002,70
W11
P27
W12
P28
W13

Usługi Projektowe "BIPROADAM"
inż. Bernard Adamczak
67-200 Głogów ul. Kaspra Eliana 10

tel./fax. - 76 852-13-92/76 852-16-99
tel.kom 602-277-361 , 600-936-660
e-mail: biuro@biproadam.pl
biproadam@wp.pl

Temat

BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI I PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH

Inwestor
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ SP. Z O.O.
59-100 POLKOWICE, UL DĄBROWSKIEGO 2

Data:
30.09.2022r.

Adres budowy
GM. POLKOWICE
SOBIN, OBR. 0011 SOBIN, JEDN. EWID. 021604_5, POLKOWICE - OBSZAR WIEJSKI

Skala:
1:100/500

Nazwa rysunku

PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ - CZ. 1

Nr rys.
S-1

Kierownik biura
Projektant specjalność instalacyjno-inżynieryjna konstrukcyjno-budowlana
inż. BERNARD ADAMCZAK
upr. proj. nr 97/79/Lw , 302/94/Lw
Podpis

Asystent projektanta
mgr inż. MICHAŁ ADAMCZAK
upr. proj. nr 95/DOŚ/13
Podpis

Asystent projektanta
Branża sanitarna:
mgr inż. TERESA MAZURKIEWICZ
Podpis